


Dashboard Productivity Mas 1

Periode Tgl 1 - 24 September 2021


TPH Crushing / HMGenset 1000 KVA

Deskripsi / TGL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Shift Pagi	308,82	322,00	142,34	74,36	331,81	360,49	411,63	379,37	413,33	485,29	506,55	470,73	478,36	436,10	517,71	451,27	475,63	449,29	599,62	407,24	0,00	492,68	526,57	548,45	504,94	388,89	513,33	519,49	416,67	
Shift Malam	235,59	0,00	157,07	203,40	346,20	373,74	344,02	348,61	0,00	478,05	108,44	550,79	422,08	420,38	479,34	0,00	449,29	475,63	449,29	353,71	0,00	523,38	0,00	404,44	475,47	447,37	416,67	483,25	478,71	
Shift Gabungan	272,71	322,00	151,21	140,88	341,50	370,11	381,32	367,99	413,33	486,67	312,99	516,76	456,72	435,24	506,03	451,27	462,46	462,46	524,46	380,48	0,00	508,03	526,57	476,45	490,21	418,13	465,00	501,37	447,69	
Target	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Rata2										324,77										450,89					577,00					

Keterangan : Tgl 2, 9, 16,23, 30 tidak ada produksi shift malam. Dengan Dasar Perhitungan : Tonase Produksi / HM Genset 1000 KVA

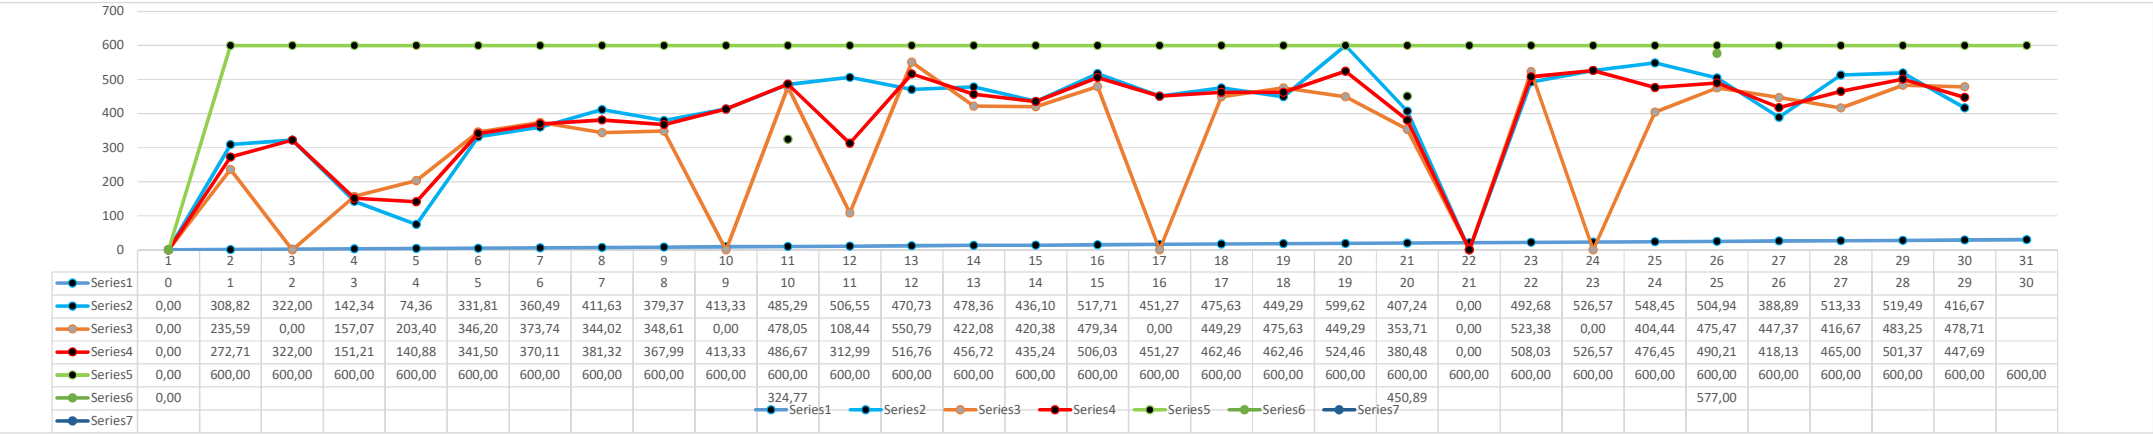

Realisasi VS Target

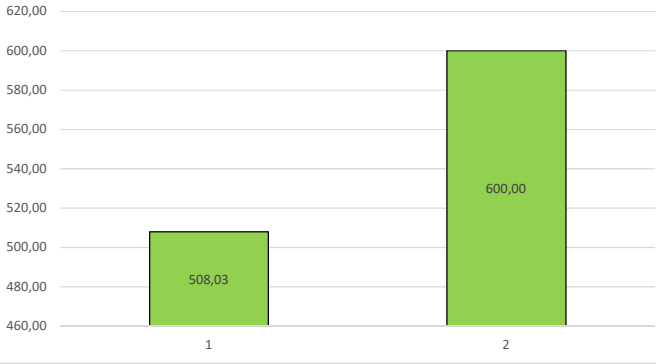

386,15
600,00
387,83